




Fiche descriptive

GIWA 0238

DEGRILLEURS AUTONOMES POUR DEVERSOIRS OU BASSINS D'ORAGE

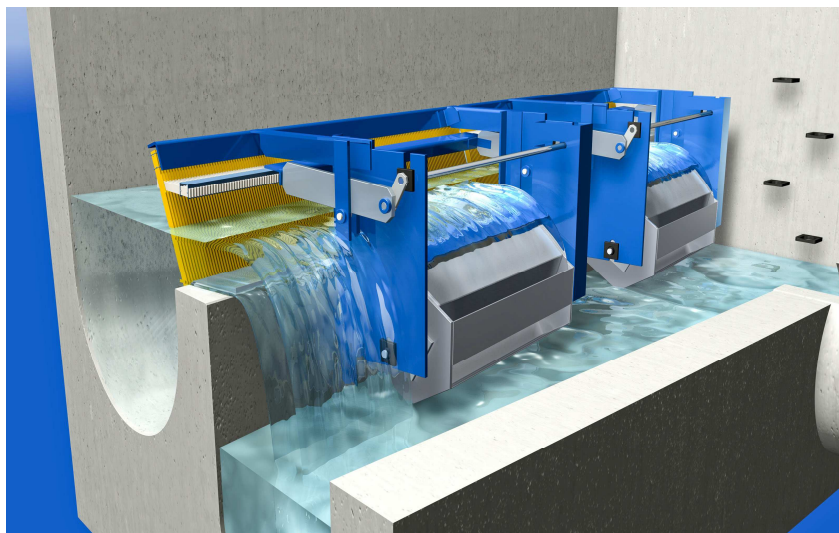

Système :


- Equipement mécanique autonome actionné uniquement grâce à la force motrice de l'eau,
- Construction modulaire adaptée pour toute longueur de seuil. Chaque module possède son propre entraînement (sécurité de fonctionnement optimale).

Montage :

- La mise en place ne nécessite aucune ouverture de montage spécifique,
- En cas de réhabilitation, le montage peut s'effectuer par une ouverture en DN 625,
- Toutes les parties du dégrilleur sont facilement accessibles du côté du déversement.

Fonctionnement et entretien :

- Les matières retenues par le dégrilleur ne seront pas écrasées grâce à la faible amplitude de raclement des barres Flex,
- Peigne avec système antiblocage en cas de colmatage ou de surcharge par des matières solides,
- Auto-nettoyage permanent du peigne même en cas de faible volume de déversement,
- Peu de maintenance nécessaire (télésurveillance possible en option).

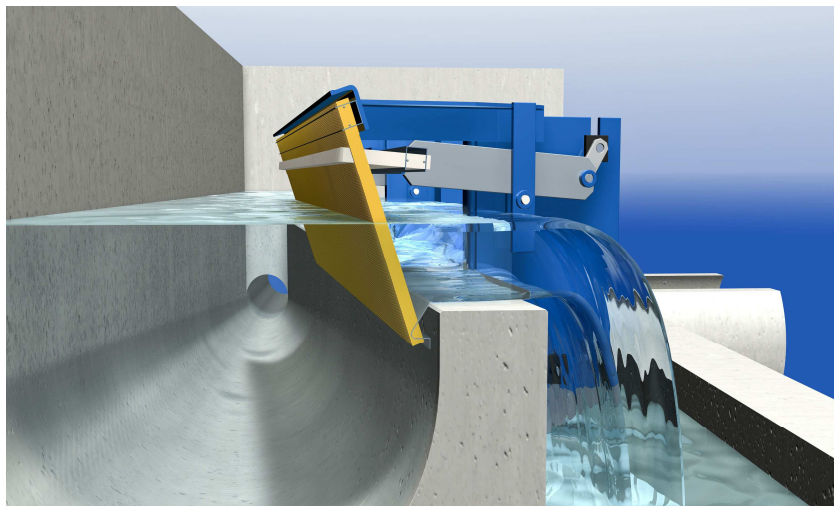

UFT FRANCE


Créateur en Techniques d'Assainissement
groupe UFT Dr. H. Brombach GmbH




BP 10067
F-67128 MOLSHEIM CEDEX
Téléphone +33 (0)3 88 50 44 85
Télécopie +33 (0)3 88 50 75 51
www.uft.fr - info@uft.fr

Dimensions (vue en coupe) :


- Type 2035 (Exécution standard)

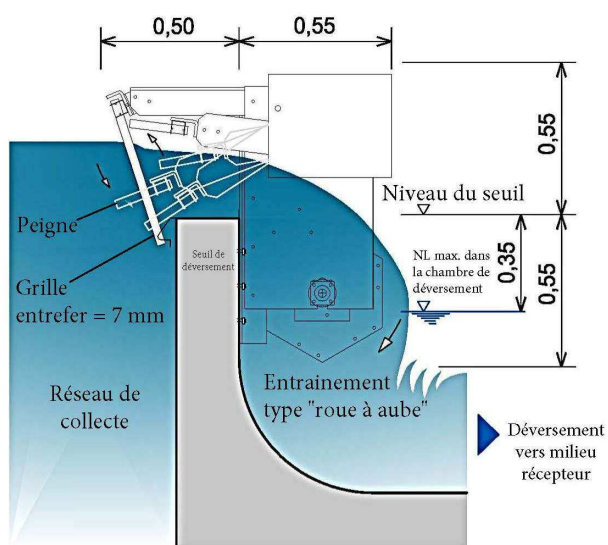


- Type 2025 (Exécution rabaissée)

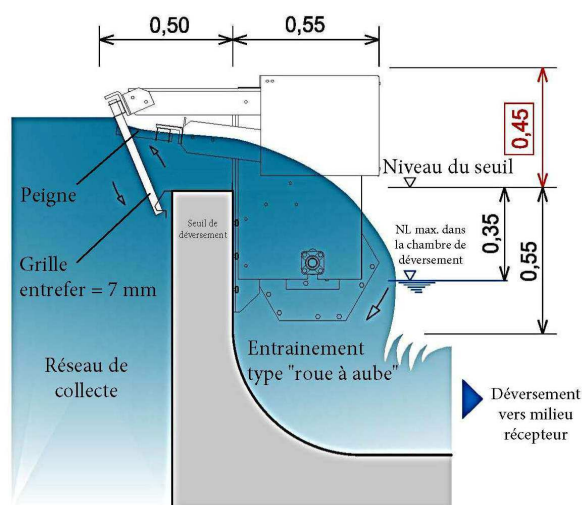

Dimensions (vue du dessus) :

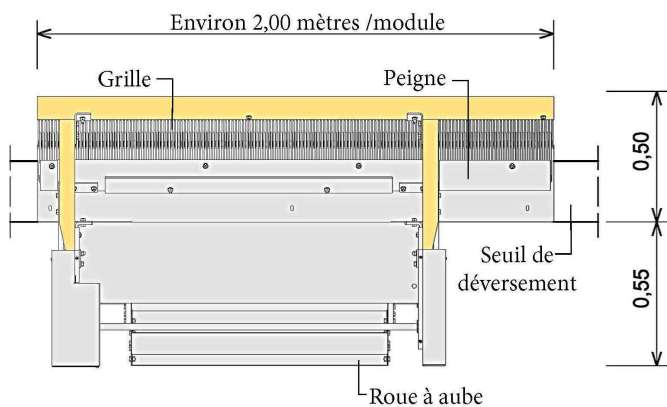


Construction modulaire :

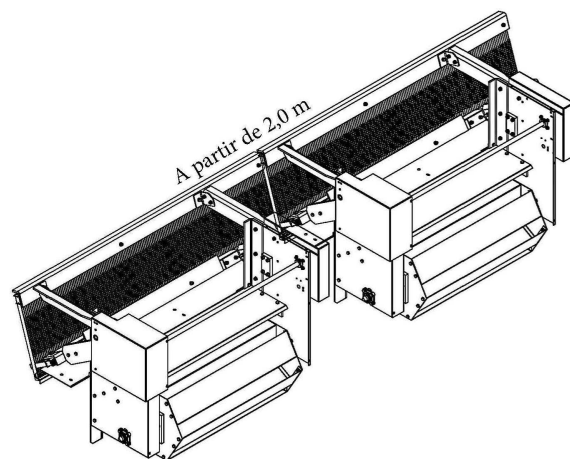

sewage engineering




Fonctionnement du seuil de déversement :

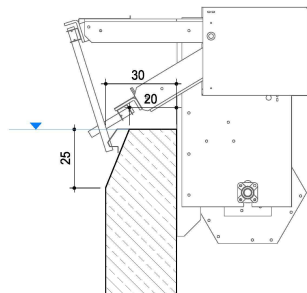


Nouvel ouvrage

Fonctionnement du seuil de déversement avec une épaisseur de voile > 0,25 m




Réhabilitation Variante 1 : Seuil droit

Seuil de surverse vertical, épaisseur maximum de 0,25 m
(aucune modification du génie civil nécessaire)

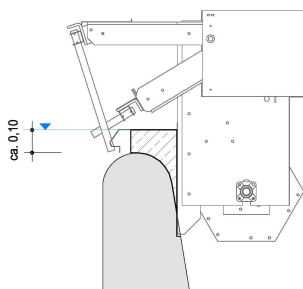

Réhabilitation Variante 2 : seuil arrondi < à 0,25 m

Rehausse de la surverse d'environ 0,10 m

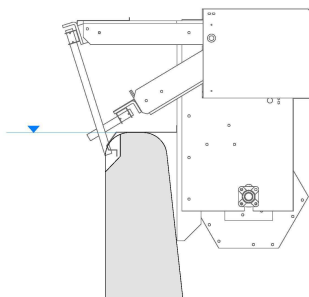


Réhabilitation Variante 3 : seuil arrondi > à 0,25 m

Seuil de surverse modifié du côté de la chambre de collecte



UFT FRANCE

Créateur en Techniques d'Assainissement
groupe UFT Dr. H. Brombach GmbH



BP 10067
F-67128 MOLSHEIM CEDEX
Téléphone +33 (0)3 88 50 44 85
Télécopie +33 (0)3 88 50 75 51
www.uft.fr - info@uft.fr

RETENTION AMONT

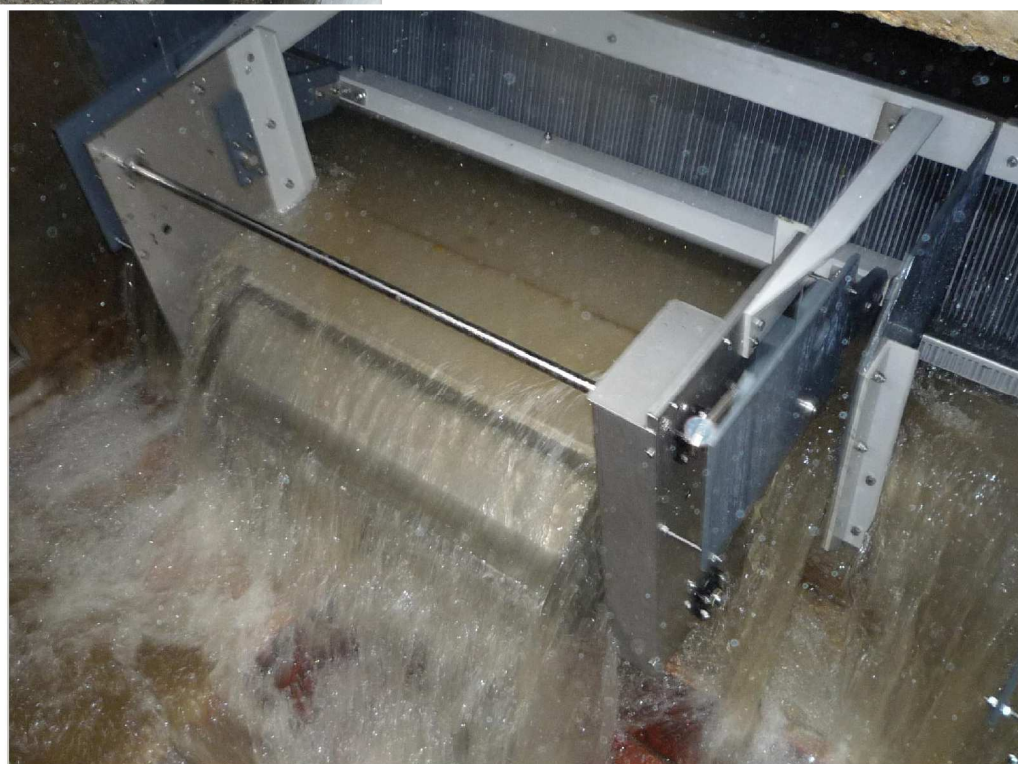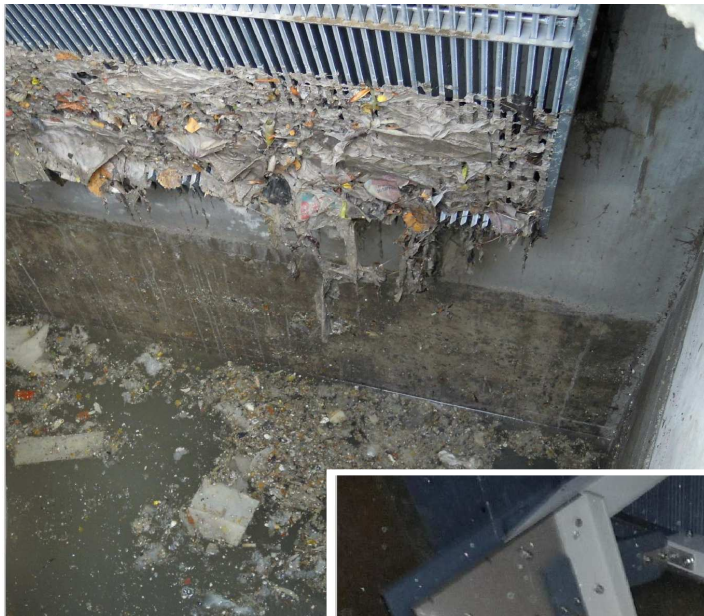

DEVERSEMENT AVAL

Matériel :

- Corps en inox 1.4573 (V4A) ; Chaîne, roues, etc... en inox 1.4305 et inox 1.4057, le reste en PVC.



sewage engineering